

**SIEMENS**

*Ingenuity for life\**



Sécurité incendie

# Système de Sécurité Incendie

SSI3020M

\*L'ingéniosité au service de la vie

[siemens.fr/perfect-places](https://www.siemens.fr/perfect-places)

# Système de Sécurité Incendie SSI3020M

Un système complet de gestion des Dispositifs Actionnés de Sécurité pour une protection contre les risques d'incendie fiable et précise

## Un système complet de protection contre l'incendie

Le SSI est un ensemble complet qui comprend dans le même boîtier un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) et un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), destiné à la gestion des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) tels que portes coupe-feu, clapets, volets, ventilateurs de désenfumage, ... ; ainsi qu'à la gestion de l'évacuation.


L'Equipement de Contrôle et de Signalisation et le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie qui composent ces SSI sont conformes respectivement aux normes européennes concernant la détection

d'incendie (normes européennes EN-54) et à celles concernant la mise en sécurité incendie (normes françaises NFS 61-930 à NFS 61-940). Ils sont chacun respectivement certifiés NF SSI.

## Un système pré-monté, "prêt à brancher"

Le SSI3020M est constitué :

- d'un Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable FC2030,
- d'un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable STT20 équipé d'une interface permettant la reprise de modules électroniques adressables MEA11-2 utilisés dans les CMSI STT11 et STT12.

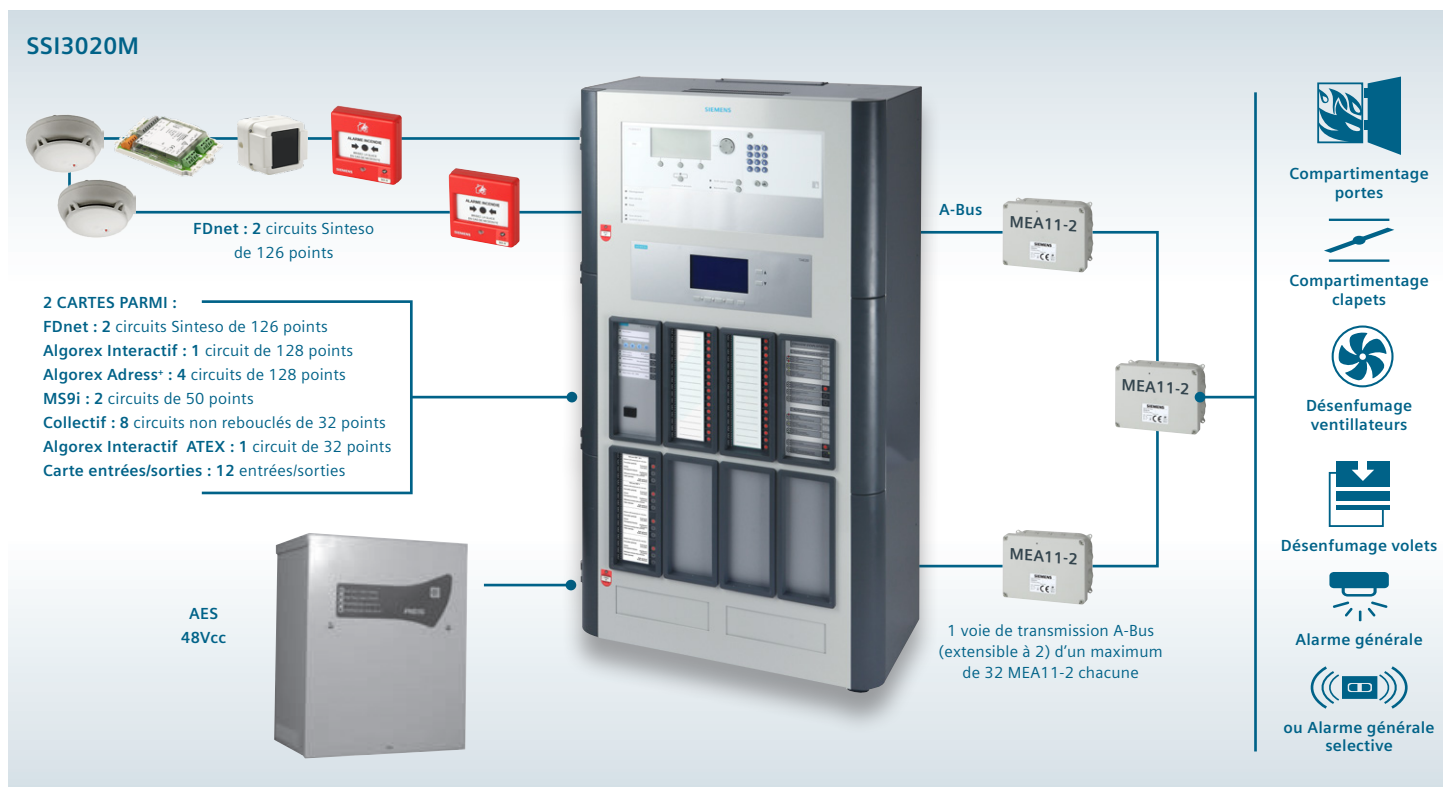

### Equipements mis en œuvre dans ce Système de Sécurité Incendie

Les Equipements de Contrôle et de Signalisation de la gamme Sinteso répondent à des exigences qui varient selon le domaine d'application. Ils traitent les signaux des détecteurs automatiques d'incendie et des déclencheurs manuels d'alarme de cette même gamme.

Les instructions de commande des Equipements de Contrôle et de Signalisation Sinteso sont clairement explicites et dépourvues de toute ambiguïté, offrant à l'utilisateur une exploitation aisée lui permettant de réagir rapidement et de manière appropriée en cas de danger.

La commande s'effectue de manière logique sur la base de menus, à partir d'une touche de navigation.

Un écran LCD de 8 lignes de 40 caractères permet l'affichage d'informations claires et détaillées sur des événements survenus et sur des consignes à appliquer en cas de déclenchement d'alarme.

Des touches permettent à l'utilisateur d'activer diverses fonctions telles que « Arrêt signal sonore », « Réarmement » et « Défilement des alarmes ».

Les Equipements de Contrôle et de Signalisation Sinteso permettent de traiter les dérangements et les alarmes générés par les détecteurs en cas d'incendie et d'activer l'ordre de commande de mise en sécurité incendie géré par un CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie).

La carte périphérique de 2 circuits de détection rebouclés FDnet ou de 4 circuits de détection non rebouclés FDnet permet la connexion de l'alimentation principale et de secours et des composants (détecteurs, déclencheurs manuels, interfaces d'entrées/sorties, tableau répétiteur d'exploitation FT2011, passerelles radio,...).

Elle dispose également d'un emplacement pour une carte d'extension de câblage FCI2003-A1 permettant de doubler le nombre de circuits de détection (rebouclés ou non rebouclés) sans pour autant augmenter le nombre de points de détection.

Il est par ailleurs possible de panacher sur une même carte des circuits rebouclés et des circuits non rebouclés.

### Un système souple, évolutif et performant :

- une réduction significative des alarmes injustifiées,
- votre équipement convivial et interactif,
- une auto-configuration de l'Equipement de Contrôle et de Signalisation,
- une rapidité de diagnostic du système et de modification de la configuration,
- une maintenance aisée.

## Caractéristiques de l'Équipement de Contrôle et de Signalisation FC2030

- 764 points de détection de technologies Sinteso, MS9/MS9i et Algorex

### Le FC2030 est équipé de base :

- 2 circuits de détection FDnet (126 points par circuit),
- 8 entrées/sorties,
- 1 compartiment (Card Cage) non équipé de 2 cartes parmi les suivantes (panachage possible de ces 2 cartes dans le compartiment de cartes) :

**FCL2001-A1** : carte FDnet 2 circuits de détection rebouclés, chacun à 126 points, avec un maximum de 252 points

**FCL2002-A1** : carte de 8 circuits de détection non rebouclés collectifs, 32 points par circuits.

**FCL2003-A1** : carte MS9i de 2 circuits de détection rebouclés de 50 adresses max chacun.

**FCL2005-A1** : carte AlgoRex Adres+ de 4 circuits de détection rebouclés de 128 points max ; 512 points maximum par carte.

**FCL2006-A1** : carte AlgoRex Interactif ; 1 circuit de détection rebouclé de 128 points maximum par carte.

**FCL2007-A1** : carte AlgoRex Interactif «zone ATEX» ; 1 circuit de détection non rebouclé de 32 points maximum.

**FCL2008-A1** : carte de 12 entrées/sorties.

### En option, il est possible d'ajouter :

Une carte d'extension de câblage (FCI2003-A1) sur la carte FDnet fournie de base, pour disposer de 4 circuits de détection rebouclés tout en conservant le nombre maximum de 252 appareils.



<b>FC2030</b>		
Tension du réseau	230 VAC	
Alimentation	150 W / 300VA	
Tension d'exploitation	21...28, 6 VDC	
Courant d'exploitation	max. 5 A	
Capacité des batteries	2 x 12 V, 26 Ah	
Surveillance des batteries	Oui	
Surveillance du réseau	Oui	
Détecteurs raccordables	Sinteso, MS7/9, MS9i, DS11	
Nombre d'adresses	764	
Compartiment pour carte (2 emplacements)	1	
	De base	Par carte additionnelle
Nombre de circuit de détection :		
• FDnet (circuit rebouclé)	2*	2**
• FDnet (circuit non rebouclé)	4*	4**
• collectif pour MS9		8
• adressable pour MS9i		2
• adressable pour AlgoRex Interactif Algologic		1
• adressable pour AlgoRex Interactif Algologic Ex		1
• adressable pour AlgoRex Adress+		4
* possibilité de doubler les départs, sans augmenter le nombre de points, par adjonction de la carte FCI2003-A1		
** possibilité de doubler les départs, sans augmenter le nombre de points, nativement sur la carte FCL2001-A1		
Nombre maximal de point par circuit :		
• FDnet (circuit rebouclé)		126
• FDnet (circuit non rebouclé)		32
• collectif pour MS9, DS11, Sinteso		32
• adressable pour MS9i		50
• adressable pour AlgoRex Interactif Algologic		128
• adressable pour AlgoRex Interactif Algologic Ex		32
• adressable pour AlgoRex Adress+		128

## STT20 - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

---

Le CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) est capable de gérer (commande, contrôle et signalisation) des fonctions de sécurité et la gestion d'alarme.

Les fonctions de sécurité concernent :

- **le compartimentage** : commande et contrôle de position des portes coupe-feu et des clapets placés dans les circuits aérauliques,
- **le désenfumage** : commande avec surveillance du débit d'air des ventilateurs, commande et contrôle des volets,
- **la mise à l'arrêt** de certaines installations techniques.

La gestion d'alarme consiste à gérer l'évacuation des bâtiments.

Le STT20 est capable de gérer (commande, contrôle et signalisation) 32 fonctions et 4 zones d'alarme dans sa configuration de base.

Il est équipé d'un TAE20 aide à l'exploitation qui dispose d'un afficheur LCD de 8 lignes de 40 caractères permettant d'afficher :

- les défauts de position d'attente et de sécurité des DAS,
- les défauts de lignes de télécommandes et de contrôles,
- les défauts des voies de transmission,
- les dérangements généraux (alimentation, communication, etc. ...),
- une mémoire d'événements (2000) qui peuvent être triés par catégorie d'événement et par période de temps.

Le coffret dispose de 3 emplacements libres permettant d'ajouter en option des modules de 16 fonctions (MSC20), 4 zones d'alarme (MGA20) ou 16 arrêts ventilateurs de désenfumage (MAV20) supplémentaires. Pour les arrêts ventilateurs, le module MAV20 peut être remplacé par 2 plaques PAV 410 qui s'implantent sur la face avant du coffret.

Ce Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie STT20 de modernisation permet la gestion des DAS par l'intermédiaire de matériels déportés MEA11-2 (génération précédente utilisée dans les STT11 et STT12)\*. Ces modules sont reliés au STT20 par l'intermédiaire d'une voie de transmission (A-Bus) rebouclée d'un maximum de 32 MEA11-2 chacune. Cette VT est raccordée à une interface spécifique.

Le A-Bus

- véhicule l'énergie de puissance (48Vcc) nécessaire à la commande des DAS et des diffuseurs sonores.
- permet l'échange des informations numériques.

\* Egalement, possibilité de gestion de DAS par l'intermédiaire de matériels déportés MEA20 (gamme actuelle) : nous consulter

La commande de chaque fonction s'effectue soit automatiquement à partir des messages d'alarme incendie provenant de l'Équipement de Contrôle et de Signalisation FC2030, soit à partir d'une commande manuelle située sur la face avant du STT20 au regard de la fonction concernée.

Le FC2030 communique avec le STT20 via la carte CO4150 (communication RS485-UFP).

#### Points forts du STT20

- dans le cadre de la modernisation des installations STT12 et STT11, reprise des MEA11-2 et des DAS associés sur le STT20
- possibilité d'entendre ou de faire évoluer l'installation par la mise en place de MEA20
- installation des modules adressables dans les zones de sécurité (ZS),
- possibilité de panacher des MEA20-24 (24Vcc), MEA20-48 (48Vcc), MEA20S-24 (24Vcc), MEA20S-48 (48Vcc), MEA20-AT, des MEA20i-24 (24Vcc) et des MEA20i-48 (48Vcc) sur la même VT,
- gestion intégrée des DAS à rupture de tension,
- débuts et fins de course des DAS gérés à partir d'un seul câble donc moins de liaisons et de raccordements permettant une réduction des erreurs de câblage,
- possibilités de configurations très étendues,
- outils d'aide à la mise en service et à la maintenance très conviviaux de sorte que le STT20 est un produit facile à mettre en œuvre, à entretenir ou à adapter à de nouveaux besoins.

## SSI3020M - Système de Sécurité Incendie

Ce SSI adressable / adressable est composé :

- d'un ECS FC2030 à 2 circuits de détection Sinteso FDnet équipé d'un card-cage à 2 emplacements pour des cartes collectives, MS9i, Algorex Adress+, Algorex Interactif Algologic et Sinteso FDnet,
- d'un CMSI STT20 livré avec une carte CO2011, interface qui permet de réaliser la migration d'un STT12 vers un STT20 tout en conservant l'infrastructure câblée des matériels déportés MEA11-2.
- Encombrement : Dimensions (H x l x P mm) = 1050 x 595 x 260.
- Poids : 30 kg sans batteries, 43 kg avec les batteries les plus lourdes.

Quand le bâtiment intelligent crée des lieux d'exception –  
c'est l'ingéniosité au service de la vie.

Jamais trop froid. Jamais trop chaud.  
Toujours sûr. Toujours en sécurité.

Grâce à notre expertise, notre technologie, nos produits,  
solutions et services, nous transformons tous les  
espaces en un lieu idéal.

Nous créons des lieux d'exception pour satisfaire les  
besoins de leurs occupants, pour chaque étape de la vie.

**#CreatingPerfectPlaces**  
**siemens.fr/perfect-places**



**Siemens SAS**

Smart Infrastructure  
15-17 avenue Morane-Saulnier  
78140 Vélizy-Villacoublay, France  
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00

**siemens.fr/perfect-places**

Les informations fournies dans ce document contiennent une  
description générale de fonctions techniques qui ne sont pas  
systématiquement disponibles dans des cas individuels.  
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être déterminées  
au cas par cas lors de la conclusion du contrat.

Document non contractuel, sous réserve de modifications.